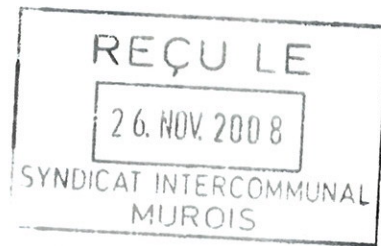


PREFECTURE DU RHONE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU RHONE
SOUS-DIRECTION SANTE PUBLIQUE ET VEILLE SANITAIRE
SERVICE : SANTE ENVIRONNEMENT
☎ 04 72 61 40 48

Vu le 27.11.08
Direction Générale
des Services



CONTRÔLE SANITAIRE DES PISCINES

PISCINE de St Laurent de Mure
bassin ludique
Contrôle réalisé le 4 novembre 2008
Par CARSO-LSEHL

CONTRÔLES PHYSICO-CHIMIQUES (réalisés sur place)

Température : 30,3 °C - pH : 7
Chlore libre : 1,38 mg/L - Chlore actif : 1 mg/L - Chlore total : 1,42 mg/L

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

	Résultats	Norme
. Bactéries aérobies à 36°C par mL	0	< 100
. Coliformes totaux à 36°C par 100 mL	0	< 10
. Escherichia coli par 100mL	0	0
. Entérocoques par 100 mL	0	0
. Staphylocoques présumés pathogènes par 100 mL	0	0
. Pseudomonas aeruginosa par 100 mL	0	0

CONCLUSIONS

Eau de bassin conforme à la réglementation (Code de la Santé Publique).

Pour le Directeur
L'Ingénieur du Génie Sanitaire

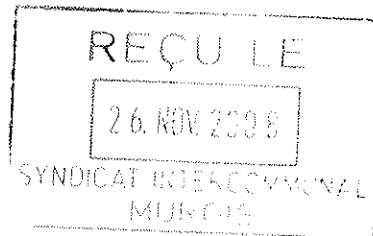

Marc MAISONNY

BULLETIN A AFFICHER



PREFECTURE DU RHONE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU RHONE
SOUS-DIRECTION SANTE PUBLIQUE ET VEILLE SANITAIRE
SERVICE : SANTE ENVIRONNEMENT
☎ 04 72 61 40 48



CONTRÔLE SANITAIRE DES PISCINES

PISCINE de St Laurent de Mure
bassin sportif
Contrôle réalisé le 4 novembre 2008
Par CARSO-LSEHL

CONTRÔLES PHYSICO-CHIMIQUES (réalisés sur place)

Température : 28,7 °C - pH : 7
Chlore libre : 1,9 mg/L - Chlore actif : 1,4 mg/L - Chlore total : 2,16 mg/L

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

	Résultats	Norme
. Bactéries aérobies à 36°C par mL	0	< 100
. Coliformes totaux à 36°C par 100 mL	0	< 10
. Escherichia coli par 100mL	0	0
. Entérocoques par 100 mL	0	0
. Staphylocoques présumés pathogènes par 100 mL	0	0
. Pseudomonas aeruginosa par 100 mL	0	0

CONCLUSIONS

Eau de bassin conforme à la réglementation (Code de la Santé Publique).

Pour le Directeur
L'Ingénieur du Génie Sanitaire


Marc MAISONNY

BULLETIN A AFFICHER